

“

”

”


”

”

|

|

|

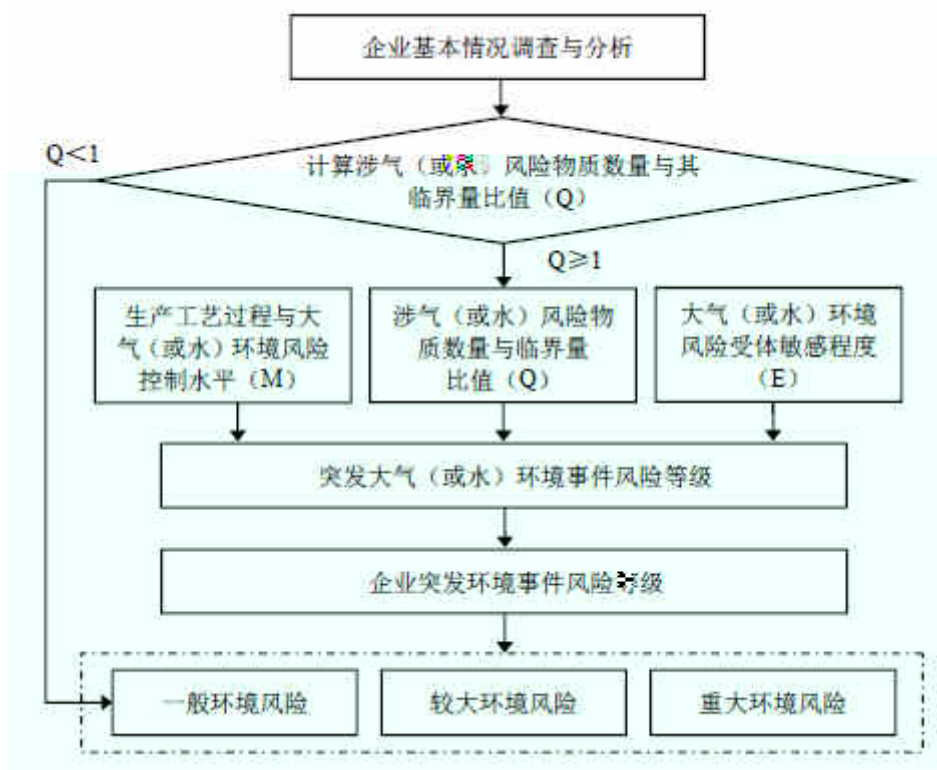

	≤				
	≤				
	≥				
	≤				
	≤				
	≥				
	≤				
	≤				
	≥				

“

”

“

”

“

”

“



”

[illegible]

--	--	--	--






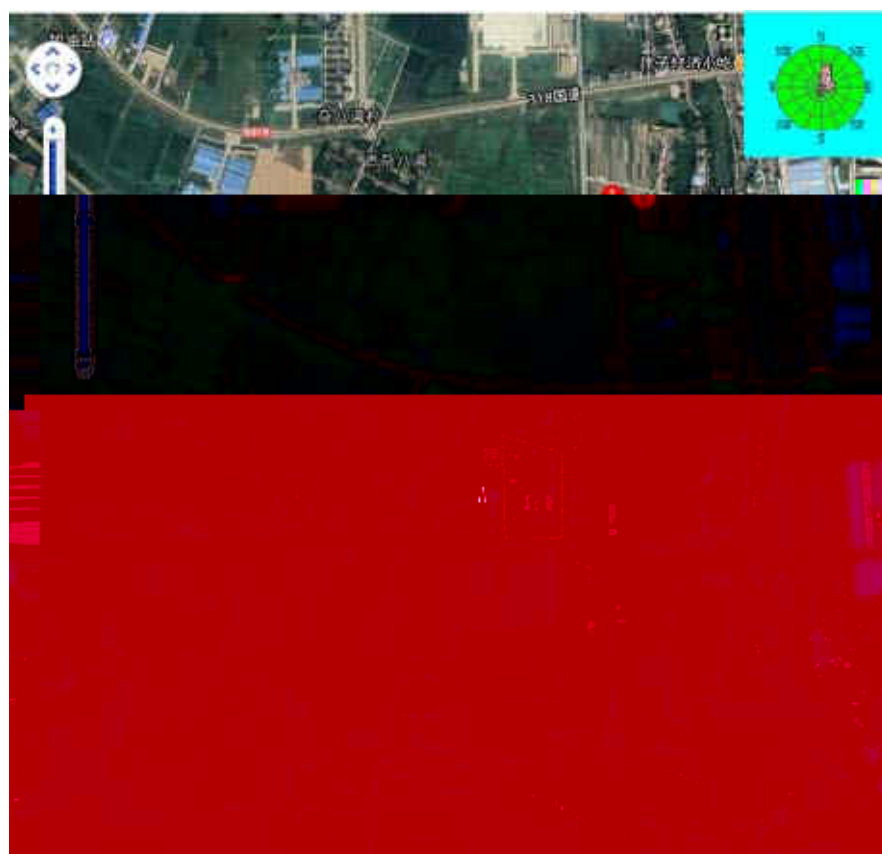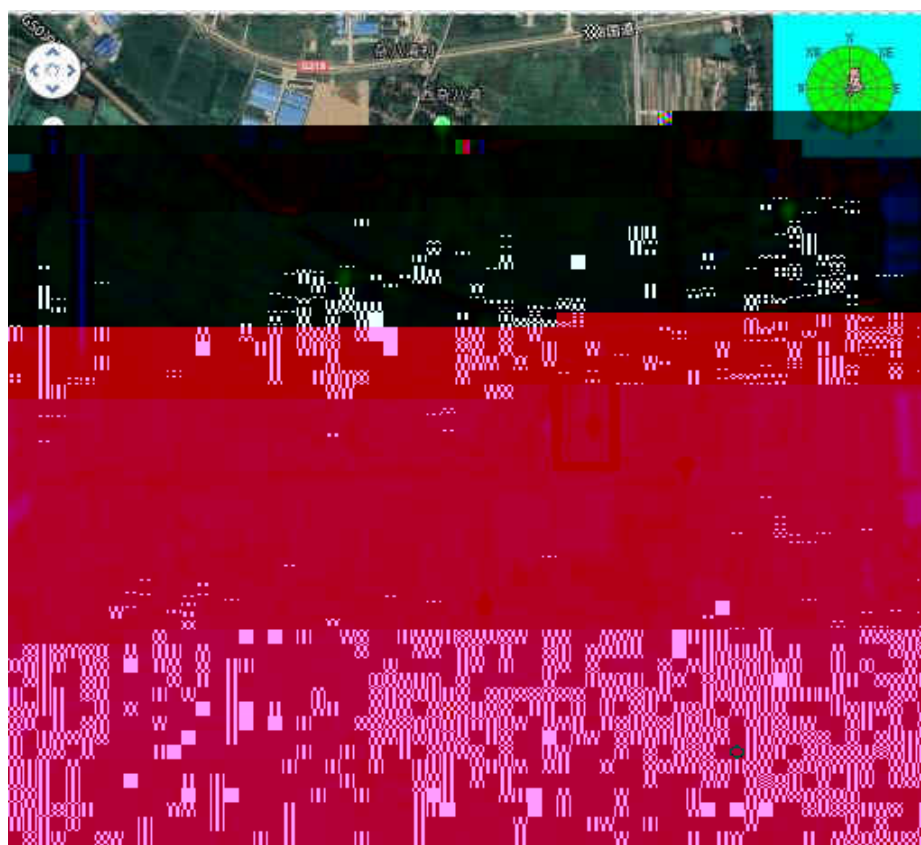






厂区应急疏散示意图

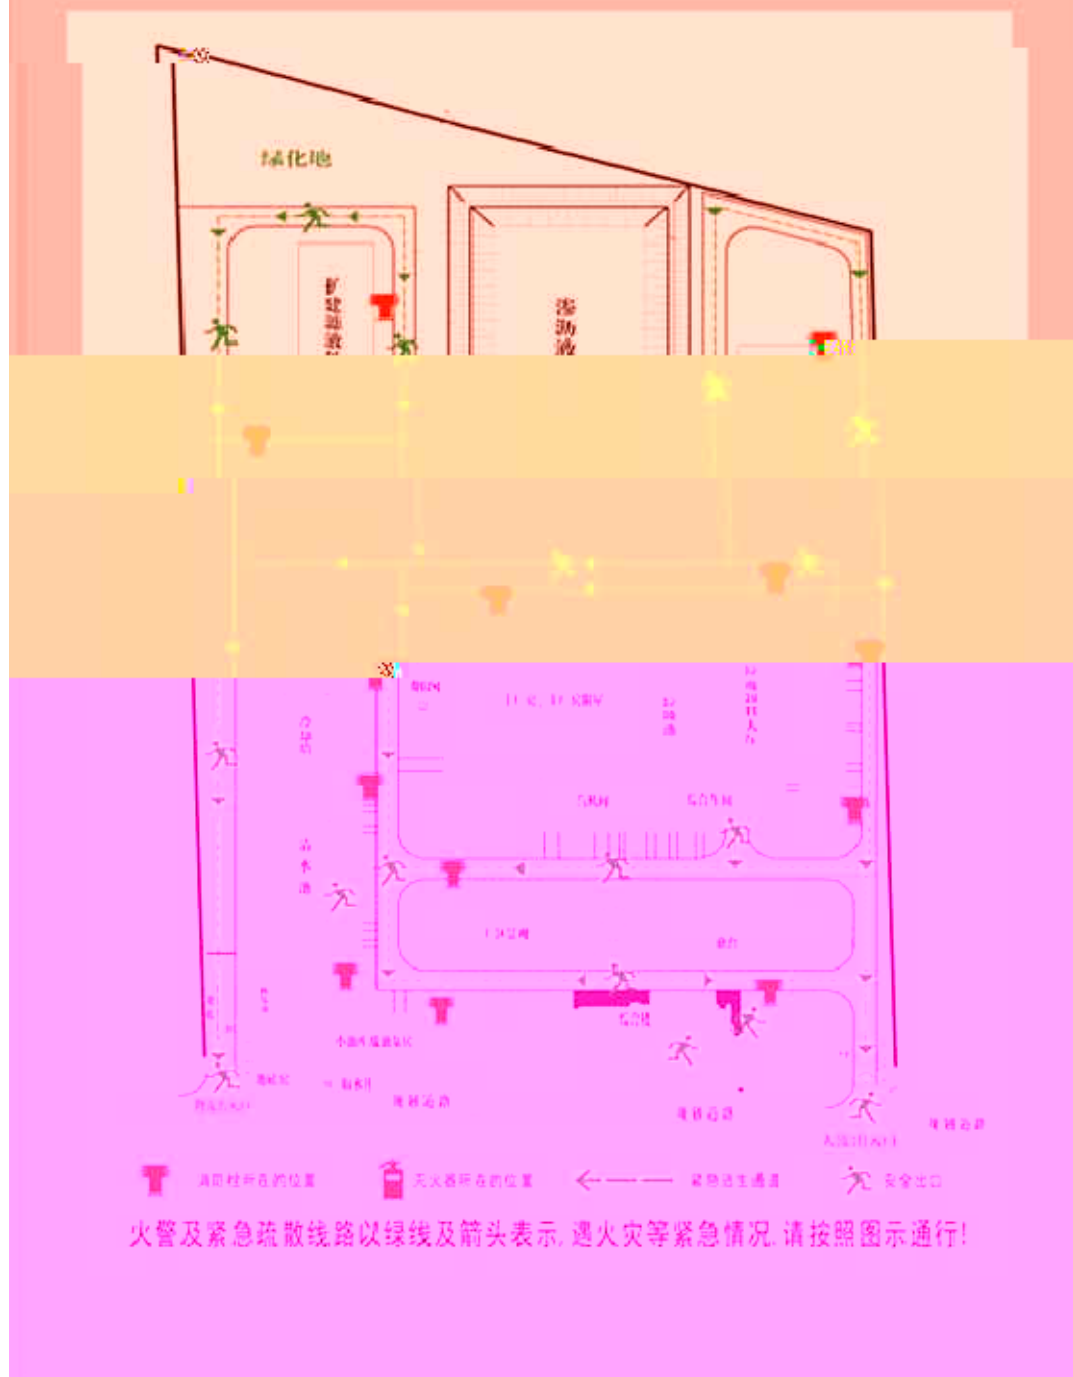



№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Система вентиляции	шт.	1
2	Система кондиционирования	шт.	1
3	Система отопления	шт.	1
4	Система водоснабжения	шт.	1
5	Система канализации	шт.	1
6	Система электроснабжения	шт.	1
7	Система пожарной сигнализации	шт.	1
8	Система охранной сигнализации	шт.	1
9	Система видеонаблюдения	шт.	1
10	Система автоматического управления	шт.	1



№	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Система вентиляции	шт.	1
2	Система кондиционирования	шт.	1
3	Система отопления	шт.	1
4	Система водоснабжения	шт.	1
5	Система канализации	шт.	1
6	Система электроснабжения	шт.	1
7	Система пожарной сигнализации	шт.	1
8	Система охранной сигнализации	шт.	1
9	Система видеонаблюдения	шт.	1
10	Система автоматического управления	шт.	1

0.)å¹ Á , Ê [C\$AB9 Û €

[2019^a (~)]

y 558" R ï)å +k?L†¢ .

Lz 4 5 Ê [+ÅTMÚ/ñD%ö 4

Lz 4 5 Ê [+ÅTMÚ/ñD%ö 4

Lz 4 6 , »"―j M"j I LüÈ t 1×5‡ M"j L ÈD%ö/p E 4

Lz 4 6 , »"―j M"j I LüÈ t 1×5‡ M"j L ÈD%ö/p E 4

Lz 4 4-1] "J- #•&i f — >> { Â w9'

Lz 4 4-2] "J- #•&i f —>> { Â w9'

0.)å¹ Á , Ê [C\$AB9 Û €

[2019^a (~)]

y 558" R i)å +k?L†¢ .

0.)å¹ Á , Ê [C\$AB9 Û €

[2019^a (~)]

y 558" R i)å +k?L†¢ .

0.)å¹ Á , Ê [C\$AB9 Û €

[2019^a (~)]

y 558" R i)å +k?L†¢ .

s 2+Gk³ n'J' +e² N© 0±)ß³ » &NpL⁷Aô` Ö z

Lz 4 4-3 & = f A"j Â U - #•&ï f >> { Â w9'

s 2+Gk³ n'J' +e² N© 0±)β³ » &NpL⁷Aô` Ö z

Lz 4 4-3 & = f A"j Â U - #•&i f >> { Â w9'

Lz 4 5 Ê [+ÅTMÚ/ñD%ö 4

Lz 4 5 Ê [+ÅTMÚ/ñD%ö 4

Lz 4 6 , »"―j M"j I LüÈ t 1×5‡ M"j L ÈD%ö/p E 4

s 2+Gk³ n'J' +e² N© 0±)ß³ » &NpLTMÂ` Öz

Lz 4 6 , »"―j M"j I LüÈ t 1×5‡ M"j L ÈD%ö/p E 4

0.)å¹ Á , Ê [C\$AB9 Û €

[2019^a (~)]

y 558" R ï)å +k?L†¢ .

0.)å¹ Á , Ê [C\$AB9 Û €

[2019^a (~)]

y 558" R i)å +k?L†¢ .