



T1147240674

江西省贝源检测技术有限公司



Testing Report

贝源检测



承 检 方 函

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，并检测数据经检测技术人

员签字，并加盖公章。

承 检 方 名 称：江西金昌源检测技术有限公司

承 检 方 地 址：江西省南昌市高新区

承 检 方 电 话：0793-8698768

承 检 方 邮 政 编 码：331100

承 检 方 网 址：http://www.jcyy.com

承 检 方 邮 箱：baogao@bytestjx.cn

承 检 方 传 真：0793-8698768

承 检 方 税 务 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

承 检 方 统 一 社 会 信 用 证 书 登 记 号：91360100MA36YX8A7A

1. 检测目的: 本检测旨在评估被测对象的性能指标, 确保其符合相关标准的要求。

2. 检测范围: 本检测适用于被测对象的性能指标。

3. 检测依据: 本检测依据国家相关标准进行。

4. 检测方法: 本检测采用标准方法进行。

5. 检测人员: 本检测由专业技术人员完成。

6. 检测地点: 本检测在指定场所进行。

7. 检测日期: 本检测于 2023 年 1 月 1 日进行。

8. 检测结果: 本检测结果如下:

9. 检测结论: 本检测结果符合标准。

检测项目	检测标准	检测结果	检测结论
1. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
2. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
3. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
4. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
5. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
6. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
7. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
8. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
9. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
10. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准

10. 检测人员: 本检测由专业技术人员完成。

检测项目	检测标准	检测结果	检测结论
1. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
2. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
3. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
4. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
5. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
6. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
7. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
8. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
9. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准
10. 性能指标	符合标准	符合标准	符合标准

11. 检测日期: 本检测于 2023 年 1 月 1 日进行。

12. 检测结论: 本检测结果符合标准。

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铁 ^{Fe}	水相钼蓝法-邻菲罗啉测定-双波长分光光度法 (GB/T 11911-1989)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.03mg/L
	锰			0.01mg/L
	铅			0.09μg/L
	镉	双波长分光光度法 (GB/T 11911-1989)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.01μg/L
	铜	二乙基氨基二硫代硫酸钠法 (GB/T 11911-1989)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.01μg/L
	砷	砷钼蓝法 (GB/T 11911-1989)	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.08μg/L

四、檢測人員和時間

表3 檢測人員和時間

土貝格、李華		采样時間	2023.09.19
王長龍、毛化、于健、郭宇彬、			
分析人員	肖瑛、張運浩、陳永輝、勞丹丹、	分析時間	2023.09.19-2023.09.25

五、參考標準

表4 檢測項目參考標準一覽表

項目類別	檢測點位	檢測項目	參考標準
地下水	1 号点	pH 值、总硬度、溶解性总固体、	《地下水质量标准》
	2 号点	氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氧化物、	

六、检测结果

表 5 地下水检测结果


项目类别	地下水	检测类型	送检	委托抽/采样
采样时间	2023.09.19			
检测项目	1 号点 GS2023091950	2 号点 GS2023091950	3 号点 GS2023091950	标准限值
pH 值 (无量纲)	6.8	6.6	7.1	6.5~8.5
总硬度, mg/L	68	112	90	<450
锌, mg/L	0.54	0.48	0.38	<1.00
氨氮, mg/L	0.355	0.148	0.139	≤0.50
亚硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.005	0.005	0.003	≤1.00
硝酸盐 (以 N 计), mg/L	0.004	0.004	0.004	≤20.0
氰化物, mg/L	0.001	0.001	0.001	≤0.05
挥发酚, mg/L	0.0003	0.0003	0.0003	≤0.002
氟化物, mg/L	0.020	0.027	0.015	≤1.0
砷, mg/L	4×10 ⁻⁵	4×10 ⁻⁵		
汞, mg/L	3.2×10 ⁻⁴	5.9×10 ⁻⁴	1.18×10 ⁻³	≤0.01

未检出项目低于方法检出限。

备注: “—”表示

续表 5. 地下水检测结论

项目类别	地下水类	检测类型	已送检	符合标准的采样
采样时间	2023.09.19			

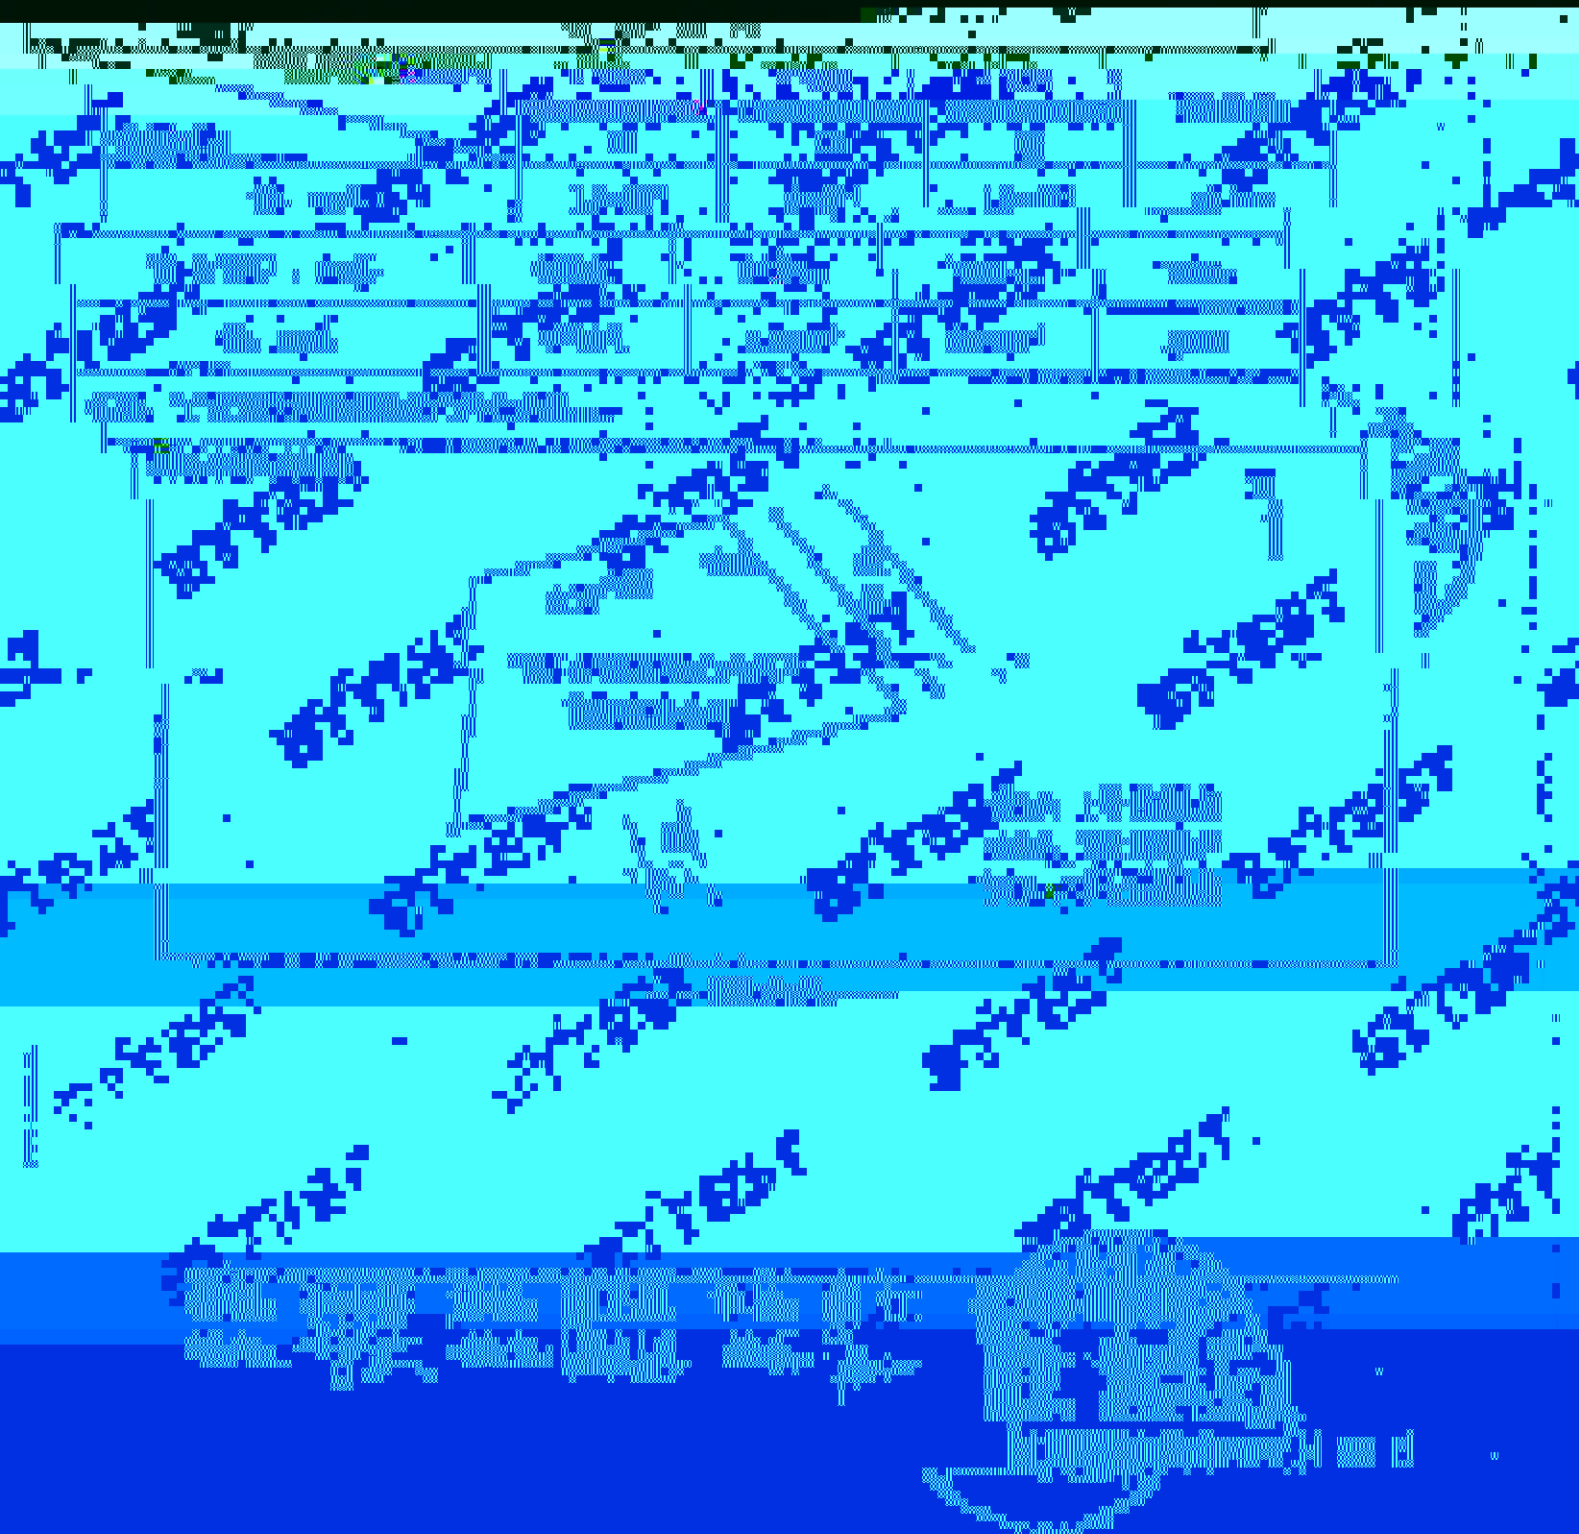

2023.09.19