
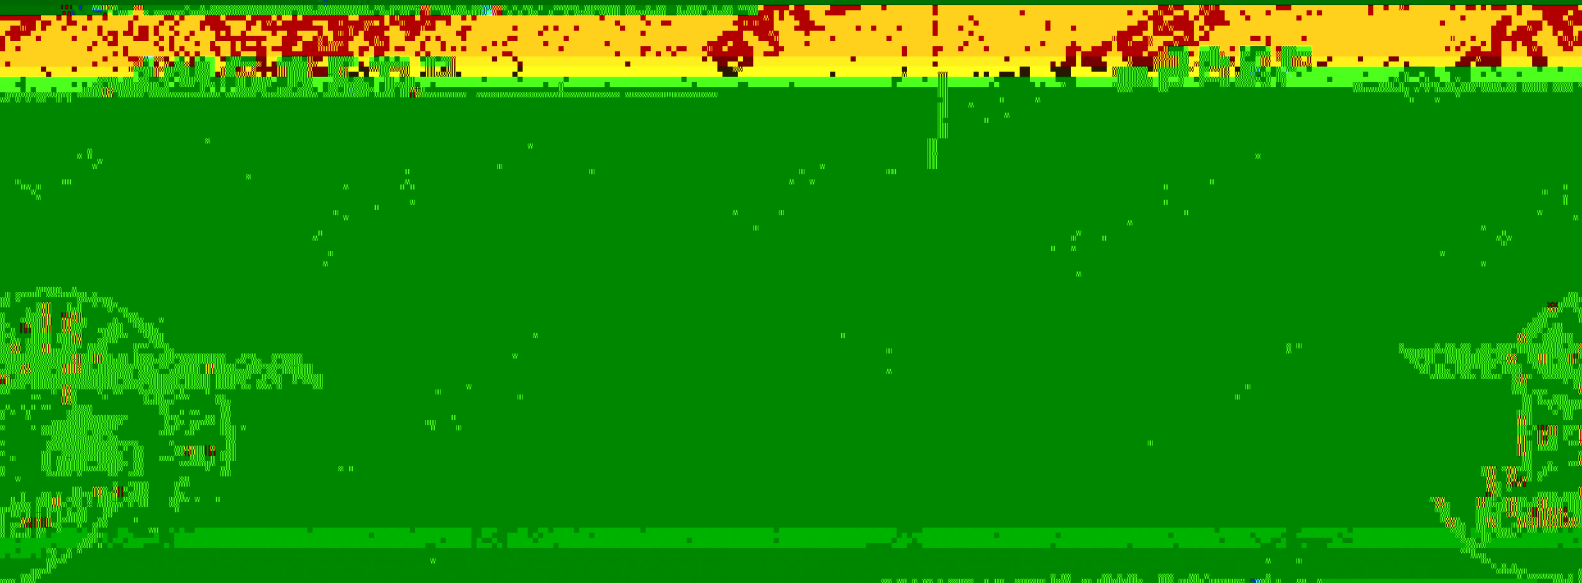
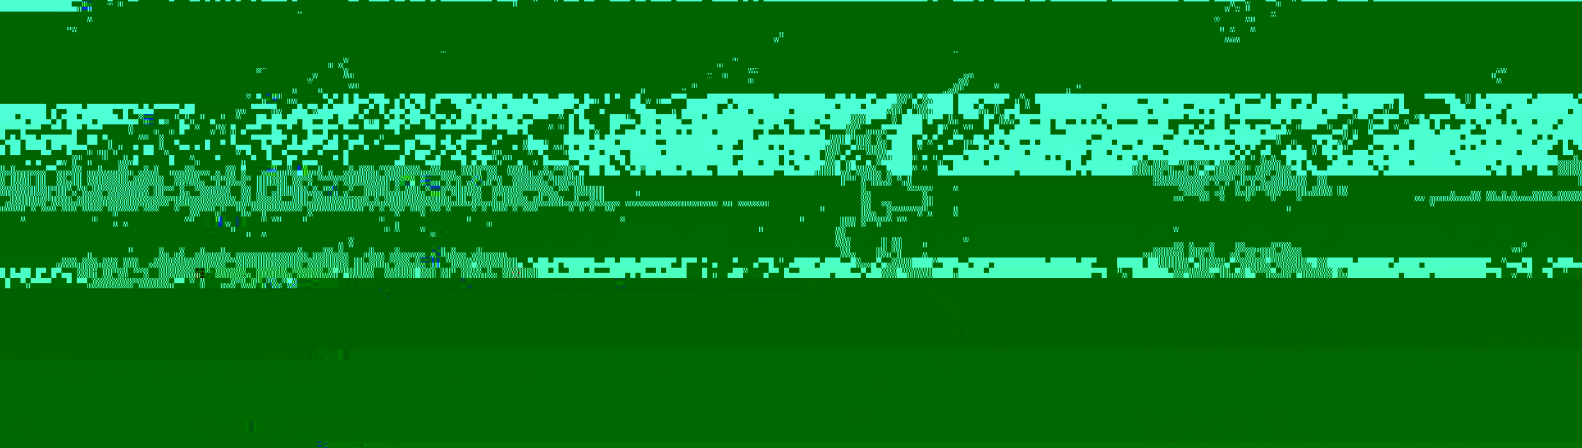


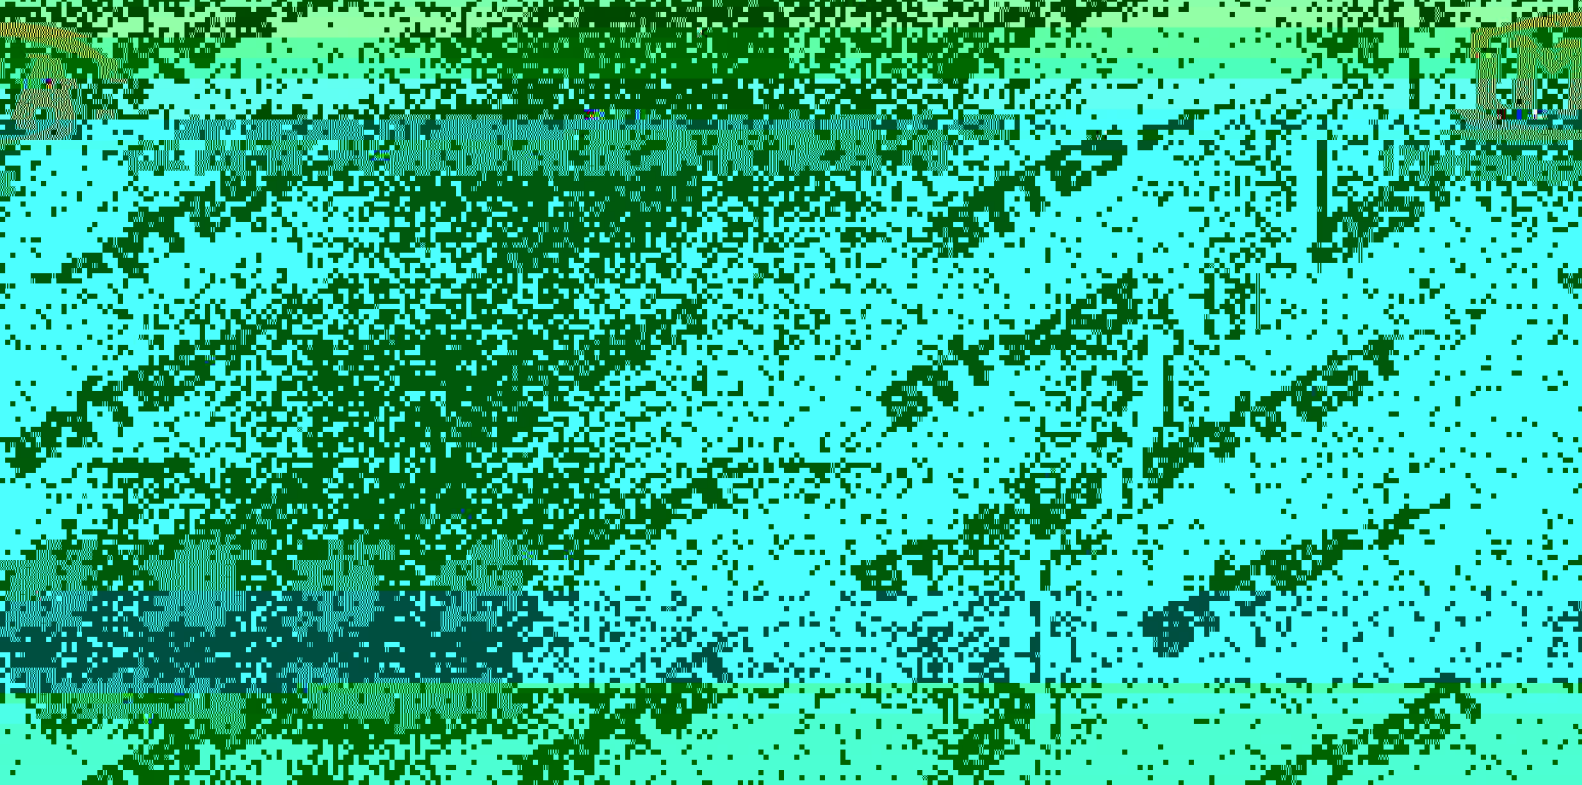

报 告 声 明

一、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据和检测报告负

并对委托单位提供的样品和检测资料保密

二、本公司严格按照国家有关标准进行检测，本公司的程序文件及作

业守则严格执行。

三、报告编号及签名、或涂改、或盖章“CA”标识、除签字、检验检测

印章”均无效

四、报告的有效性依赖于检测环境

五、报告的有效性依赖于检测环境

六、报告的有效性依赖于检测环境

七、报告的有效性依赖于检测环境

八、

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司

贝源检测有限公司


江西贝源检测技术有限公司
Jiangxi Beiyuan Detection Technology Co., Ltd.



检测说明


单位概况

单位名称: 河南巨能化工有限公司

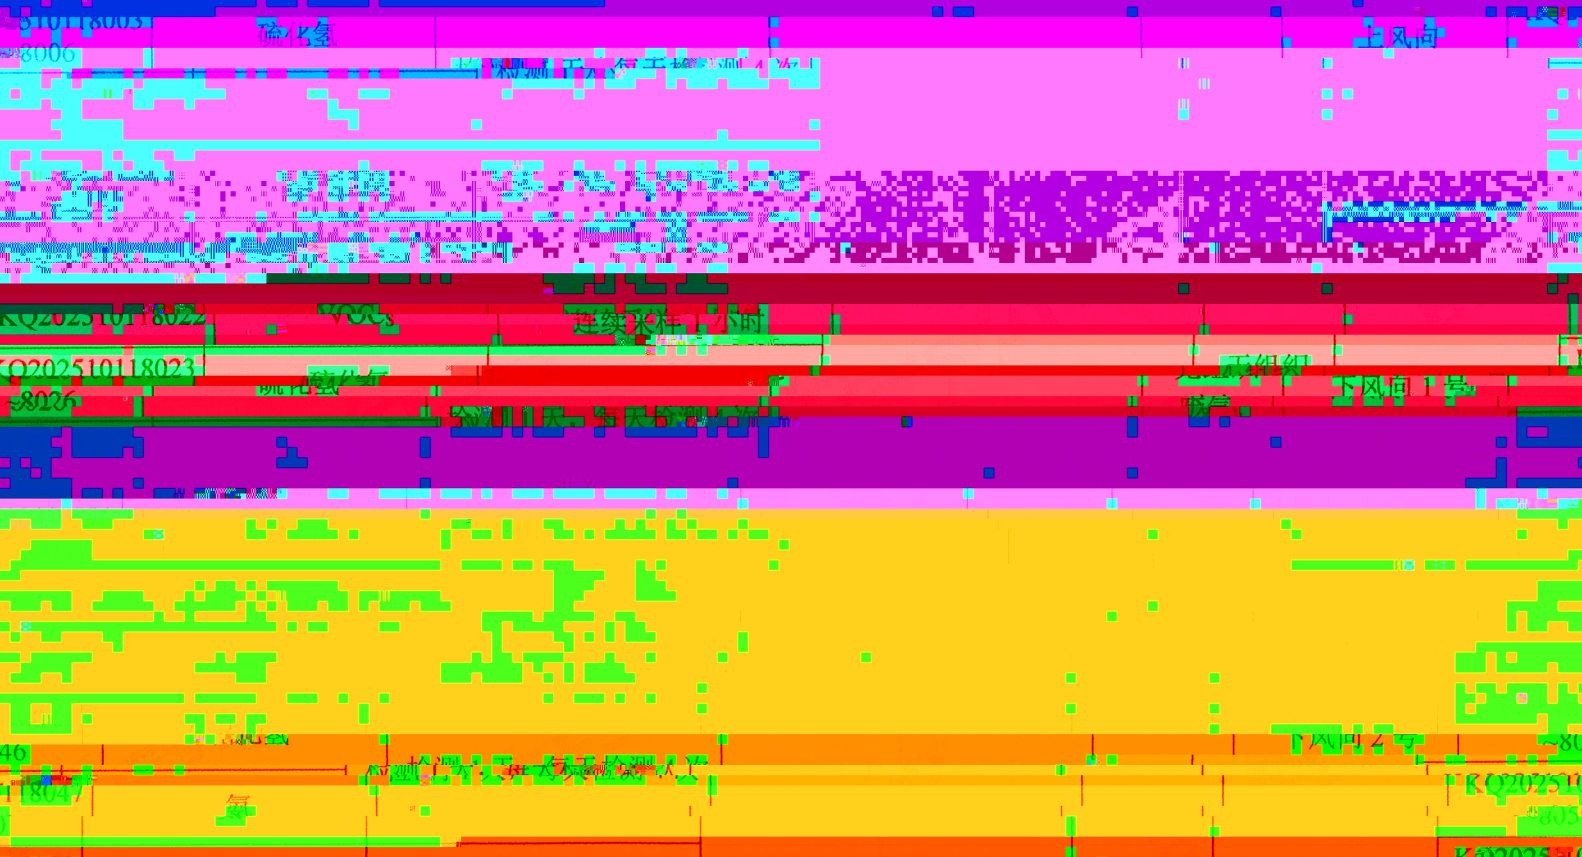

续表：检测项目一览表

序号	检测项目	检测标准	检测方法	检测频次	检测位置	检测时间	检测结果	备注
1	甲醛	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.08mg/m³	符合标准
2	苯	GB 50325-2020	气相色谱法	1次	卧室	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
3	甲苯+乙苯	GB 50325-2020	气相色谱法	1次	卧室	2025-01-15	0.02mg/m³	符合标准
4	二甲苯	GB 50325-2020	气相色谱法	1次	卧室	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
5	TVOC	GB 50325-2020	气相色谱法	1次	客厅	2025-01-15	0.15mg/m³	符合标准
6	氨	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	厨房	2025-01-15	0.02mg/m³	符合标准
7	氡	GB 50325-2020	闪烁瓶法	1次	卧室	2025-01-15	15Bq/m³	符合标准
8	一氧化碳	GB 50325-2020	非分散红外法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
9	二氧化碳	GB 50325-2020	非分散红外法	1次	客厅	2025-01-15	400ppm	符合标准
10	臭氧	GB 50325-2020	紫外分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
11	二氧化硫	GB 50325-2020	甲醛吸收-副玫瑰苯胺法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
12	二氧化氮	GB 50325-2020	盐酸萘乙二胺分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
13	氟化物	GB 50325-2020	离子色谱法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
14	氯离子	GB 50325-2020	离子色谱法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
15	硫酸根	GB 50325-2020	离子色谱法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
16	硝酸盐	GB 50325-2020	离子色谱法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
17	亚硝酸盐	GB 50325-2020	离子色谱法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/m³	符合标准
18	总硬度	GB 50325-2020	EDTA滴定法	1次	客厅	2025-01-15	150mg/L	符合标准
19	总溶解性固体	GB 50325-2020	重量法	1次	客厅	2025-01-15	150mg/L	符合标准
20	电导率	GB 50325-2020	电导率法	1次	客厅	2025-01-15	150μS/cm	符合标准
21	pH值	GB 50325-2020	pH计法	1次	客厅	2025-01-15	7.2	符合标准
22	总有机碳	GB 50325-2020	总有机碳分析仪	1次	客厅	2025-01-15	1.5mg/L	符合标准
23	总氮	GB 50325-2020	凯氏定氮法	1次	客厅	2025-01-15	0.1mg/L	符合标准
24	总磷	GB 50325-2020	钼钒蓝比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
25	氨氮	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
26	亚硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
27	硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
28	溶解性总氮	GB 50325-2020	凯氏定氮法	1次	客厅	2025-01-15	0.1mg/L	符合标准
29	溶解性总磷	GB 50325-2020	钼钒蓝比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
30	氨氮	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
31	亚硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
32	硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
33	溶解性总氮	GB 50325-2020	凯氏定氮法	1次	客厅	2025-01-15	0.1mg/L	符合标准
34	溶解性总磷	GB 50325-2020	钼钒蓝比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
35	氨氮	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
36	亚硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
37	硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
38	溶解性总氮	GB 50325-2020	凯氏定氮法	1次	客厅	2025-01-15	0.1mg/L	符合标准
39	溶解性总磷	GB 50325-2020	钼钒蓝比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
40	氨氮	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
41	亚硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
42	硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
43	溶解性总氮	GB 50325-2020	凯氏定氮法	1次	客厅	2025-01-15	0.1mg/L	符合标准
44	溶解性总磷	GB 50325-2020	钼钒蓝比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
45	氨氮	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
46	亚硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
47	硝酸盐氮	GB 50325-2020	分光光度法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
48	溶解性总氮	GB 50325-2020	凯氏定氮法	1次	客厅	2025-01-15	0.1mg/L	符合标准
49	溶解性总磷	GB 50325-2020	钼钒蓝比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准
50	氨氮	GB 50325-2020	纳氏试剂比色法	1次	客厅	2025-01-15	0.01mg/L	符合标准

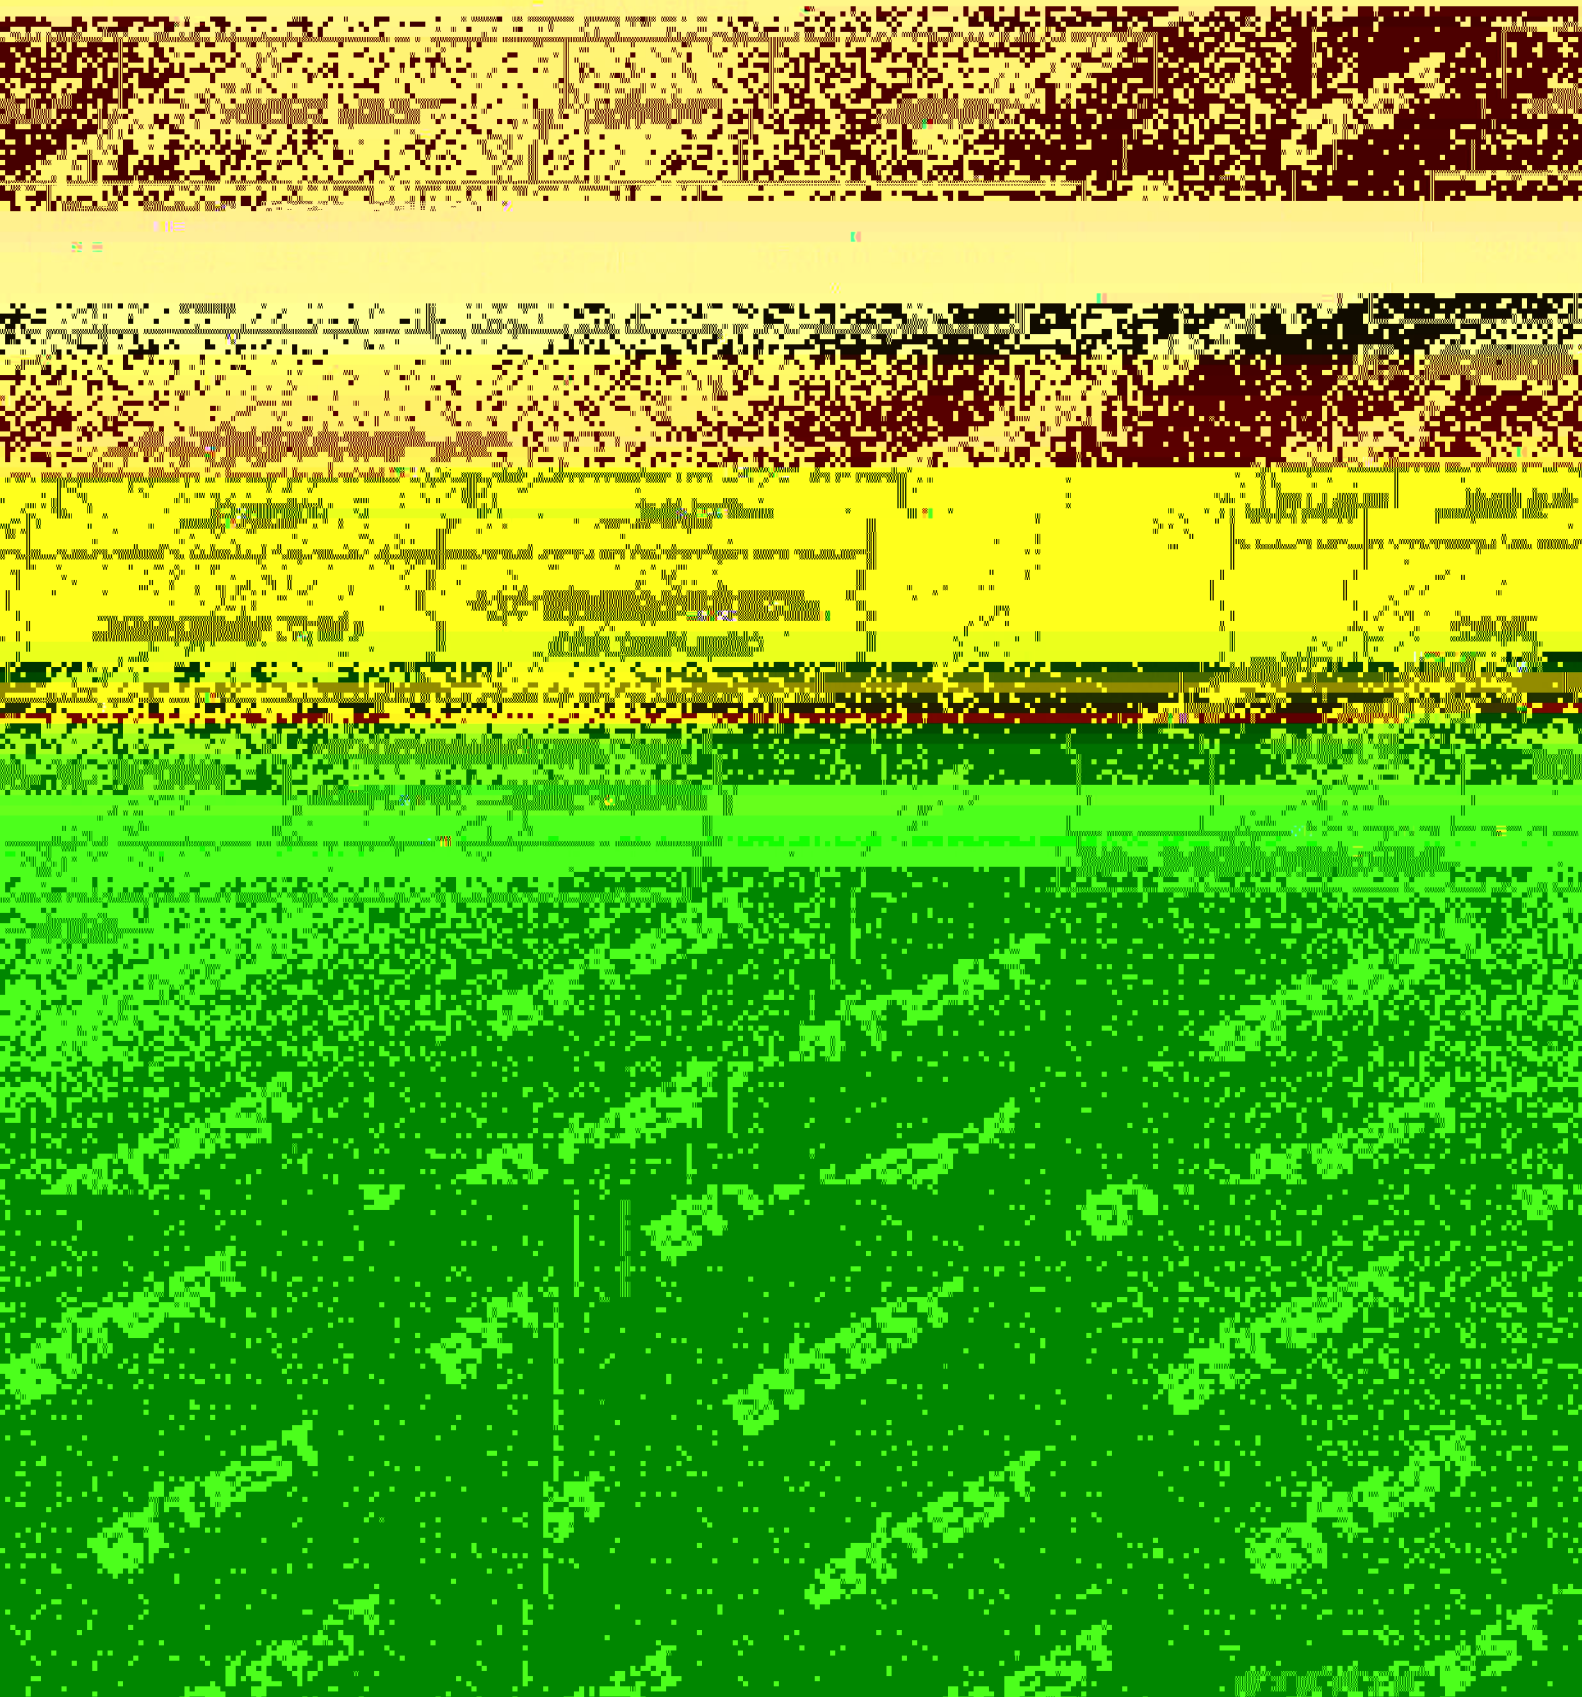


备注:  表示检测结果低于方法检出限。

续表5无组织废气检测结果


项目来源	采样点编号	检测类别	采样点	同委托检测单
采样时间	2025.10.11			

环境条件：天气状况：晴；风向：东北；风速：1.5~1.5m/s；大气压：99.45~100.00kPa；气

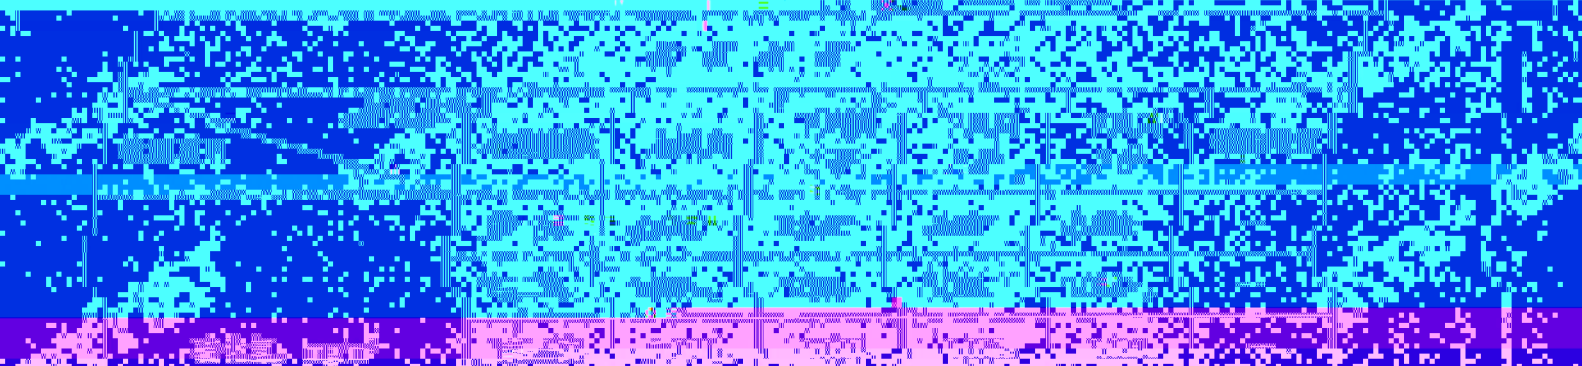


检测项目	检测结果	最大值	最小值	平均值	标准差	备注
非甲烷总烃	0.001	0.001	0.001	0.001	0.00	

备注：“-”表示检测结果低于检出限

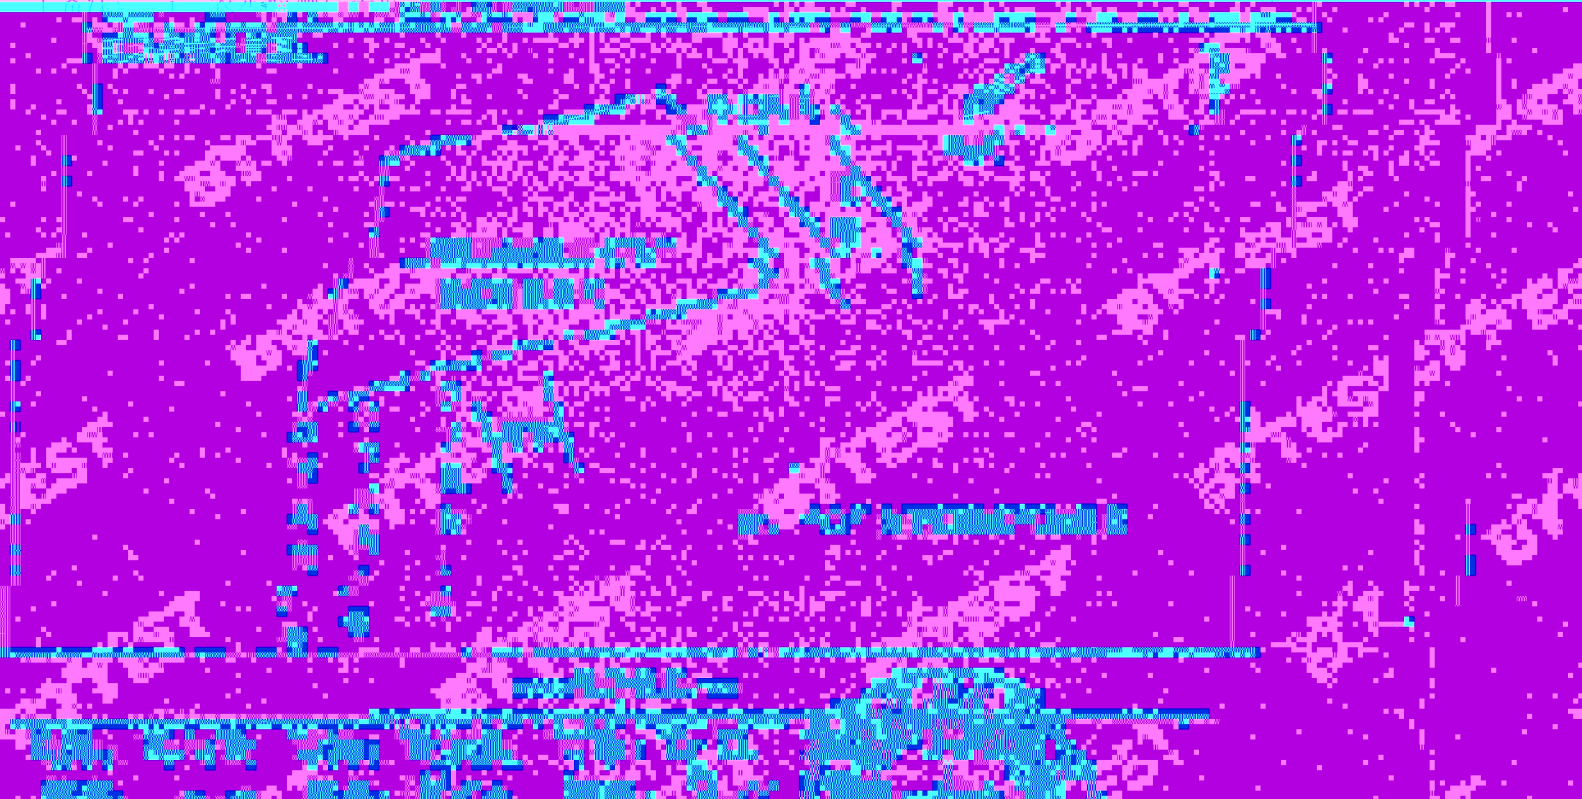

检测单位：贝源检测

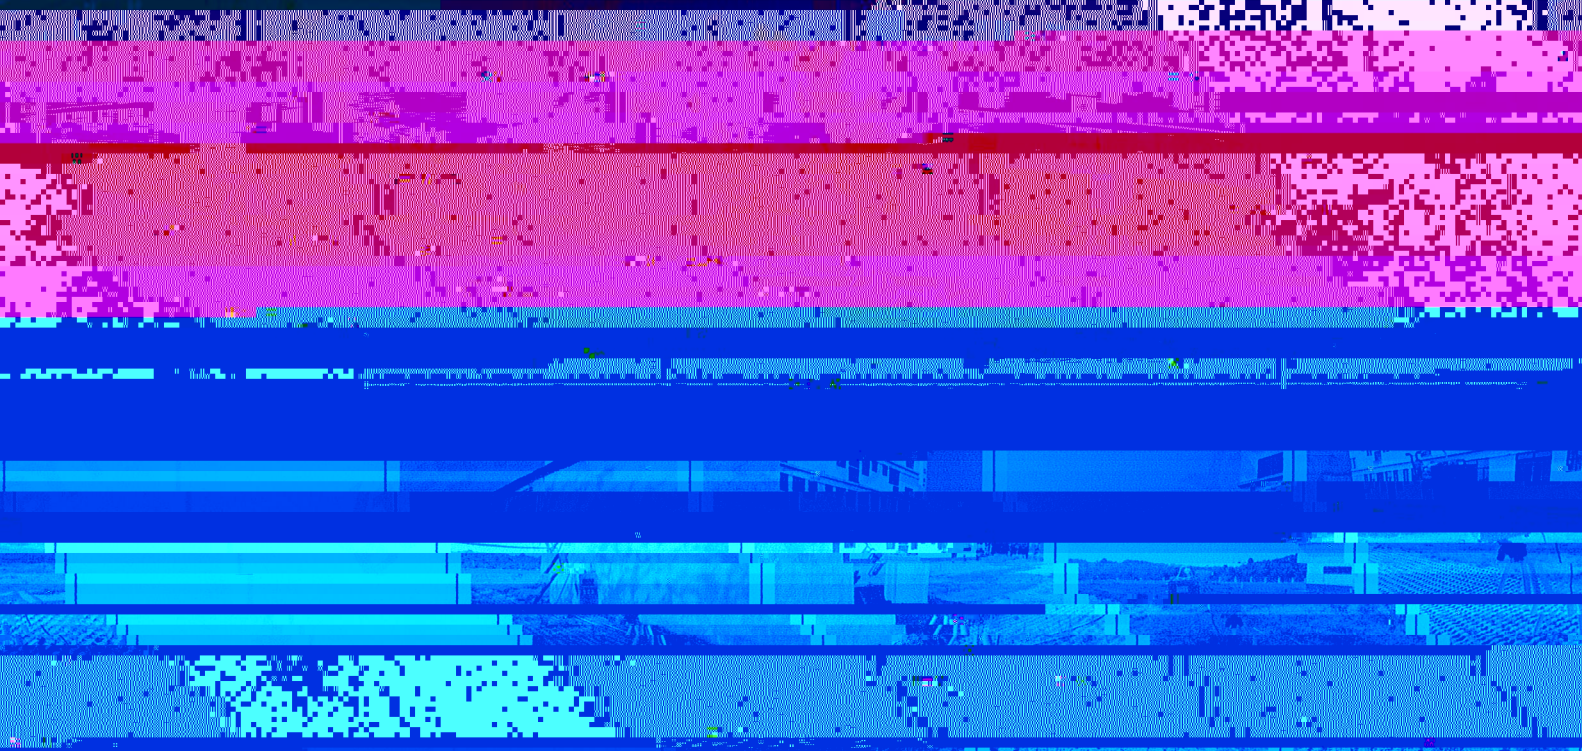

现场采样照片