



22160U060U139
有效期2028年3月20日


检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-2737

委托单位：松江区生态环境局 检测项目：环境空气颗粒物检测

检测类别：废气

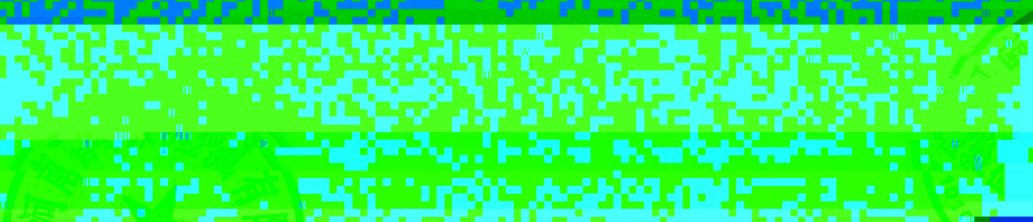

检测日期: 2025-03-07 20:00:00 至 2025-03-07 20:00:00

三、检测数据及结果

1. 检测数据: 本次检测共采集了 10 组数据, 其中 8 组数据符合标准要求, 2 组数据不符合标准要求。具体数据如下:

检测项目	检测结果	是否符合标准
环境空气: 二氧化硫	0.05 mg/m³	符合
环境空气: 二氧化氮	0.12 mg/m³	符合
环境空气: 一氧化碳	0.8 mg/m³	符合
环境空气: 臭氧	0.08 mg/m³	符合
环境空气: 颗粒物 (PM10)	0.15 mg/m³	符合
环境空气: 颗粒物 (PM2.5)	0.08 mg/m³	符合
环境空气: 氨气	0.02 mg/m³	符合
环境空气: 氟化氢	0.01 mg/m³	符合
环境空气: 亚甲基磺酸	0.03 mg/m³	符合
环境空气: 亚甲基磺酸	0.04 mg/m³	不符合



2. 检测结果: 本次检测结果表明, 环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、颗粒物 (PM10)、颗粒物 (PM2.5)、氨气、氟化氢、亚甲基磺酸等物质的浓度均符合标准要求。但亚甲基磺酸的浓度略高于标准要求, 需引起关注。

检测项目	检测结果	是否符合标准	备注
环境空气: 二氧化硫	0.05 mg/m³	符合	
环境空气: 二氧化氮	0.12 mg/m³	符合	
环境空气: 一氧化碳	0.8 mg/m³	符合	
环境空气: 臭氧	0.08 mg/m³	符合	
环境空气: 颗粒物 (PM10)	0.15 mg/m³	符合	
环境空气: 颗粒物 (PM2.5)	0.08 mg/m³	符合	
环境空气: 氨气	0.02 mg/m³	符合	
环境空气: 氟化氢	0.01 mg/m³	符合	
环境空气: 亚甲基磺酸	0.03 mg/m³	符合	
环境空气: 亚甲基磺酸	0.04 mg/m³	不符合	需引起关注

位 测 坡 点

续上表

测点编号	测点位置	测点高程	测点坡度	测点备注
1	11:30-11:35	0.15	0.15	11:30-11:35
2	11:35-11:40	0.15	0.15	11:35-11:40
3	11:40-11:45	0.15	0.15	11:40-11:45
4	11:45-11:50	0.15	0.15	11:45-11:50
5	11:50-11:55	0.15	0.15	11:50-11:55
6	11:55-12:00	0.15	0.15	11:55-12:00
7	12:00-12:05	0.15	0.15	12:00-12:05
8	12:05-12:10	0.15	0.15	12:05-12:10
9	12:10-12:15	0.15	0.15	12:10-12:15
10	12:15-12:20	0.15	0.15	12:15-12:20
11	12:20-12:25	0.15	0.15	12:20-12:25
12	12:25-12:30	0.15	0.15	12:25-12:30
13	12:30-12:35	0.15	0.15	12:30-12:35
14	12:35-12:40	0.15	0.15	12:35-12:40
15	12:40-12:45	0.15	0.15	12:40-12:45
16	12:45-12:50	0.15	0.15	12:45-12:50
17	12:50-12:55	0.15	0.15	12:50-12:55
18	12:55-13:00	0.15	0.15	12:55-13:00
19	13:00-13:05	0.15	0.15	13:00-13:05
20	13:05-13:10	0.15	0.15	13:05-13:10
21	13:10-13:15	0.15	0.15	13:10-13:15
22	13:15-13:20	0.15	0.15	13:15-13:20
23	13:20-13:25	0.15	0.15	13:20-13:25
24	13:25-13:30	0.15	0.15	13:25-13:30
25	13:30-13:35	0.15	0.15	13:30-13:35
26	13:35-13:40	0.15	0.15	13:35-13:40
27	13:40-13:45	0.15	0.15	13:40-13:45
28	13:45-13:50	0.15	0.15	13:45-13:50
29	13:50-13:55	0.15	0.15	13:50-13:55
30	13:55-14:00	0.15	0.15	13:55-14:00
31	14:00-14:05	0.15	0.15	14:00-14:05
32	14:05-14:10	0.15	0.15	14:05-14:10
33	14:10-14:15	0.15	0.15	14:10-14:15
34	14:15-14:20	0.15	0.15	14:15-14:20
35	14:20-14:25	0.15	0.15	14:20-14:25
36	14:25-14:30	0.15	0.15	14:25-14:30
37	14:30-14:35	0.15	0.15	14:30-14:35
38	14:35-14:40	0.15	0.15	14:35-14:40
39	14:40-14:45	0.15	0.15	14:40-14:45
40	14:45-14:50	0.15	0.15	14:45-14:50
41	14:50-14:55	0.15	0.15	14:50-14:55
42	14:55-15:00	0.15	0.15	14:55-15:00
43	15:00-15:05	0.15	0.15	15:00-15:05
44	15:05-15:10	0.15	0.15	15:05-15:10
45	15:10-15:15	0.15	0.15	15:10-15:15
46	15:15-15:20	0.15	0.15	15:15-15:20
47	15:20-15:25	0.15	0.15	15:20-15:25
48	15:25-15:30	0.15	0.15	15:25-15:30
49	15:30-15:35	0.15	0.15	15:30-15:35
50	15:35-15:40	0.15	0.15	15:35-15:40
51	15:40-15:45	0.15	0.15	15:40-15:45
52	15:45-15:50	0.15	0.15	15:45-15:50
53	15:50-15:55	0.15	0.15	15:50-15:55
54	15:55-16:00	0.15	0.15	15:55-16:00
55	16:00-16:05	0.15	0.15	16:00-16:05
56	16:05-16:10	0.15	0.15	16:05-16:10
57	16:10-16:15	0.15	0.15	16:10-16:15
58	16:15-16:20	0.15	0.15	16:15-16:20
59	16:20-16:25	0.15	0.15	16:20-16:25
60	16:25-16:30	0.15	0.15	16:25-16:30
61	16:30-16:35	0.15	0.15	16:30-16:35
62	16:35-16:40	0.15	0.15	16:35-16:40
63	16:40-16:45	0.15	0.15	16:40-16:45
64	16:45-16:50	0.15	0.15	16:45-16:50
65	16:50-16:55	0.15	0.15	16:50-16:55
66	16:55-17:00	0.15	0.15	16:55-17:00
67	17:00-17:05	0.15	0.15	17:00-17:05
68	17:05-17:10	0.15	0.15	17:05-17:10
69	17:10-17:15	0.15	0.15	17:10-17:15
70	17:15-17:20	0.15	0.15	17:15-17:20
71	17:20-17:25	0.15	0.15	17:20-17:25
72	17:25-17:30	0.15	0.15	17:25-17:30
73	17:30-17:35	0.15	0.15	17:30-17:35
74	17:35-17:40	0.15	0.15	17:35-17:40
75	17:40-17:45	0.15	0.15	17:40-17:45
76	17:45-17:50	0.15	0.15	17:45-17:50
77	17:50-17:55	0.15	0.15	17:50-17:55
78	17:55-18:00	0.15	0.15	17:55-18:00
79	18:00-18:05	0.15	0.15	18:00-18:05
80	18:05-18:10	0.15	0.15	18:05-18:10
81	18:10-18:15	0.15	0.15	18:10-18:15
82	18:15-18:20	0.15	0.15	18:15-18:20
83	18:20-18:25	0.15	0.15	18:20-18:25
84	18:25-18:30	0.15	0.15	18:25-18:30
85	18:30-18:35	0.15	0.15	18:30-18:35
86	18:35-18:40	0.15	0.15	18:35-18:40
87	18:40-18:45	0.15	0.15	18:40-18:45
88	18:45-18:50	0.15	0.15	18:45-18:50
89	18:50-18:55	0.15	0.15	18:50-18:55
90	18:55-19:00	0.15	0.15	18:55-19:00
91	19:00-19:05	0.15	0.15	19:00-19:05
92	19:05-19:10	0.15	0.15	19:05-19:10
93	19:10-19:15	0.15	0.15	19:10-19:15
94	19:15-19:20	0.15	0.15	19:15-19:20
95	19:20-19:25	0.15	0.15	19:20-19:25
96	19:25-19:30	0.15	0.15	19:25-19:30
97	19:30-19:35	0.15	0.15	19:30-19:35
98	19:35-19:40	0.15	0.15	19:35-19:40
99	19:40-19:45	0.15	0.15	19:40-19:45
100	19:45-19:50	0.15	0.15	19:45-19:50

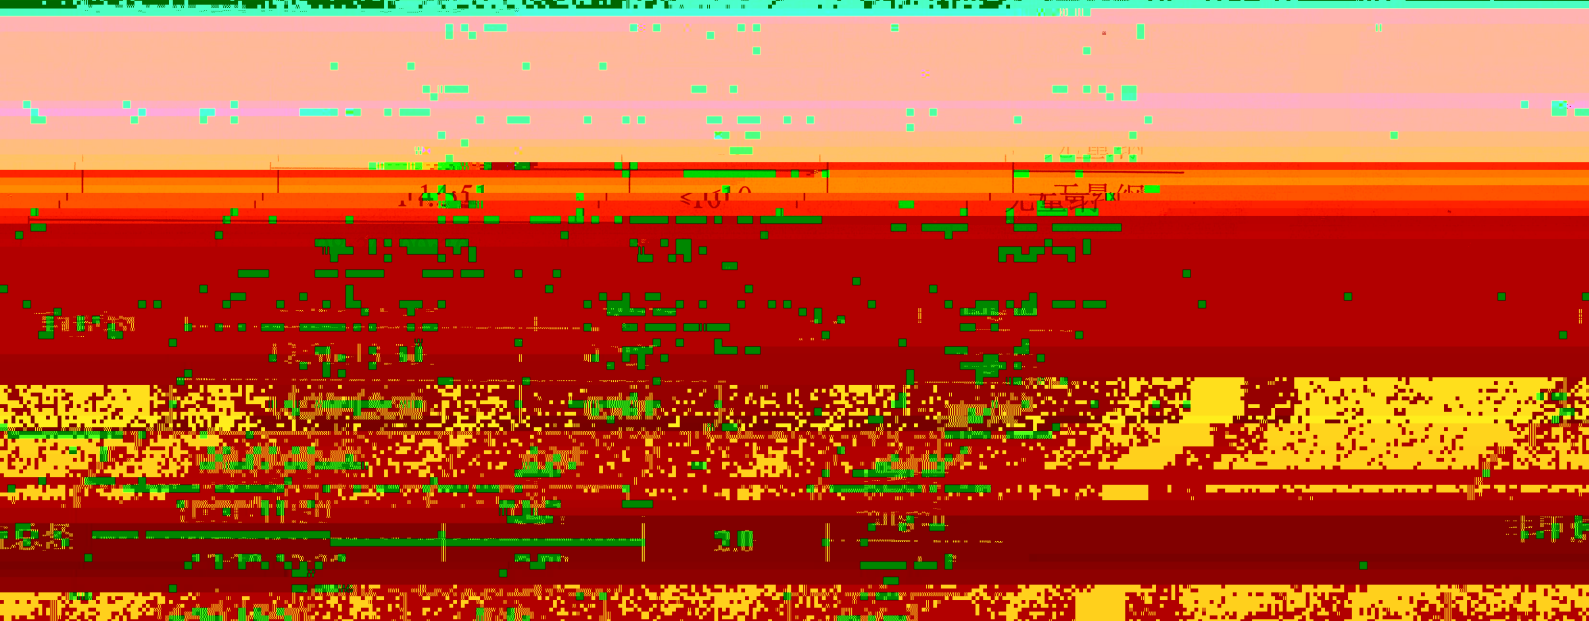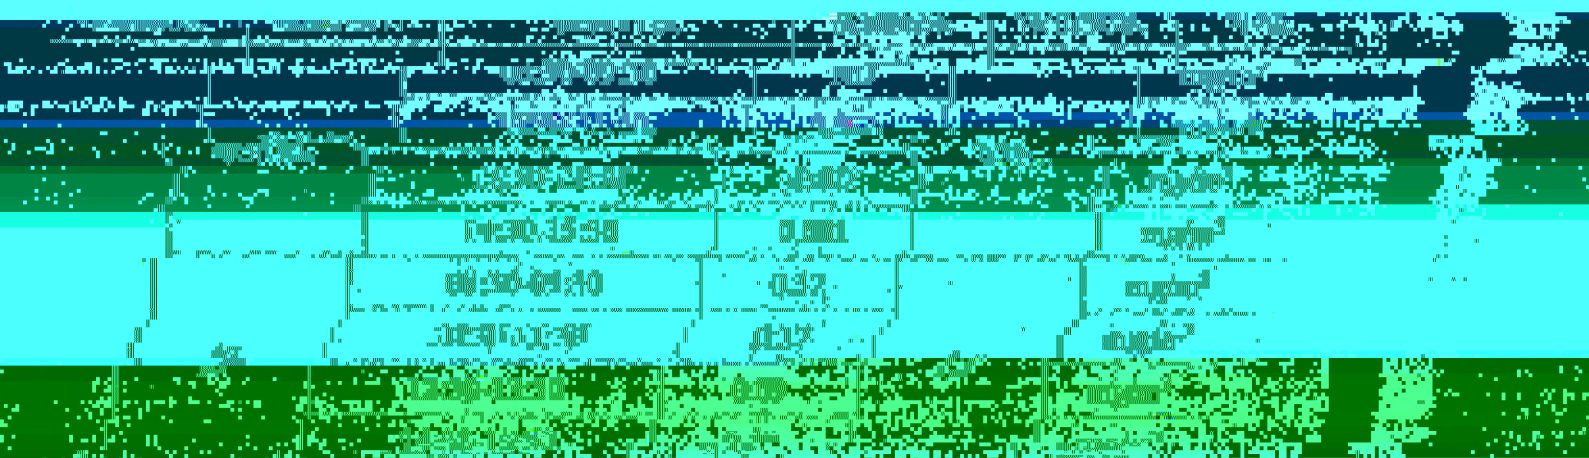

14770.3538	68930.6910	0.001	背景值
14770.3538	68930.6910	0.37	背景值
14770.3538	68930.6910	0.17	背景值
14770.3538	68930.6910	0.00	背景值

02	<10	20	无量纲	臭气浓度	13
----	-----	----	-----	------	----


二、内 容

续上表

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	评价意见	备注
5#车间44#点		14:30-15:30	0.0200		mg/m ³

检测于2025年11月17日开展，共检测24次，检测结果如下：检测点44#点，检测结果为0.0200mg/m³，符合《GB 3095-2012》中二级标准限值要求。检测期间，现场无异常气味，设备运行正常。本次检测数据可作为该点位日常排放浓度参考。

检测人员：张三、李四、王五
审核人员：赵六、孙七、周八
检测日期：2025年11月17日

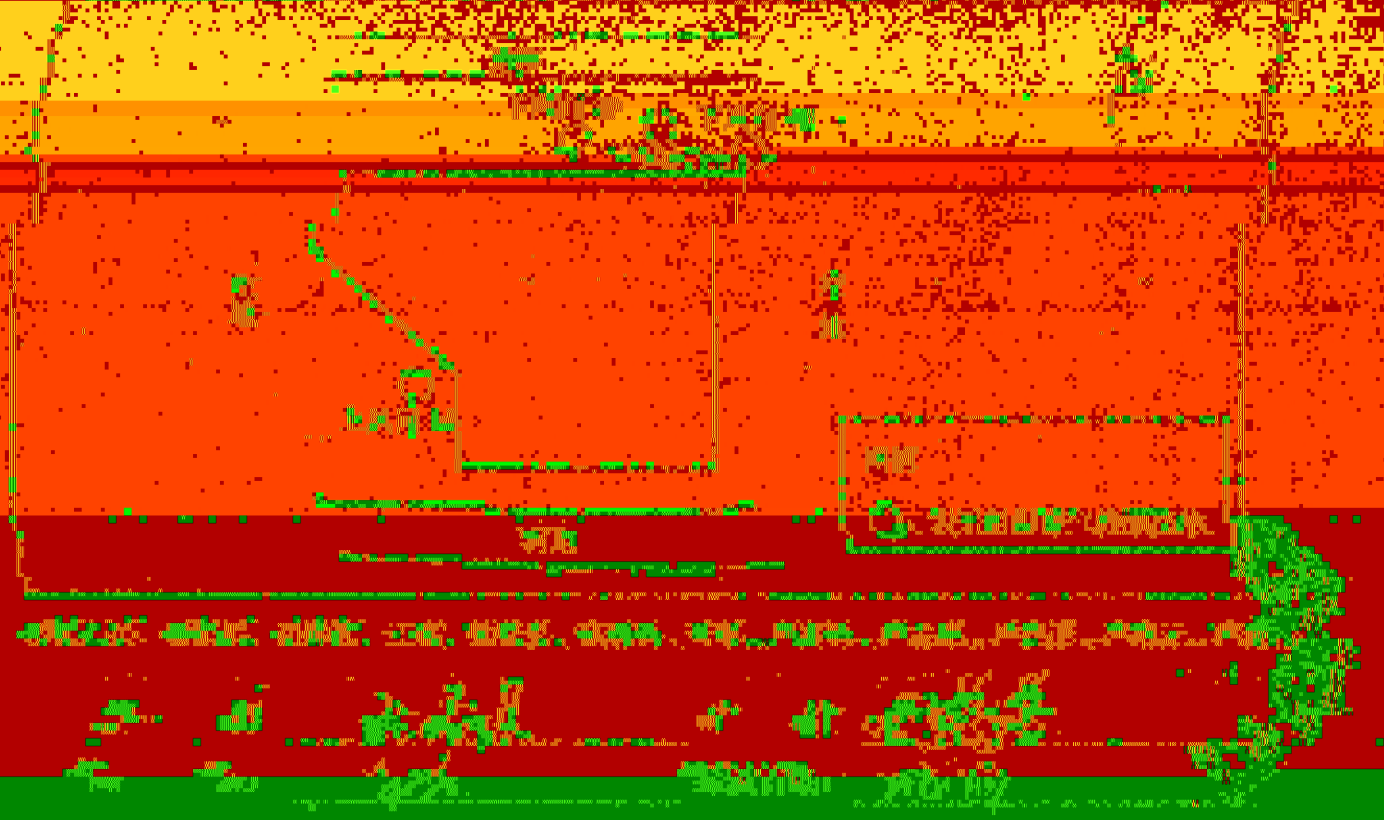

检测结论